
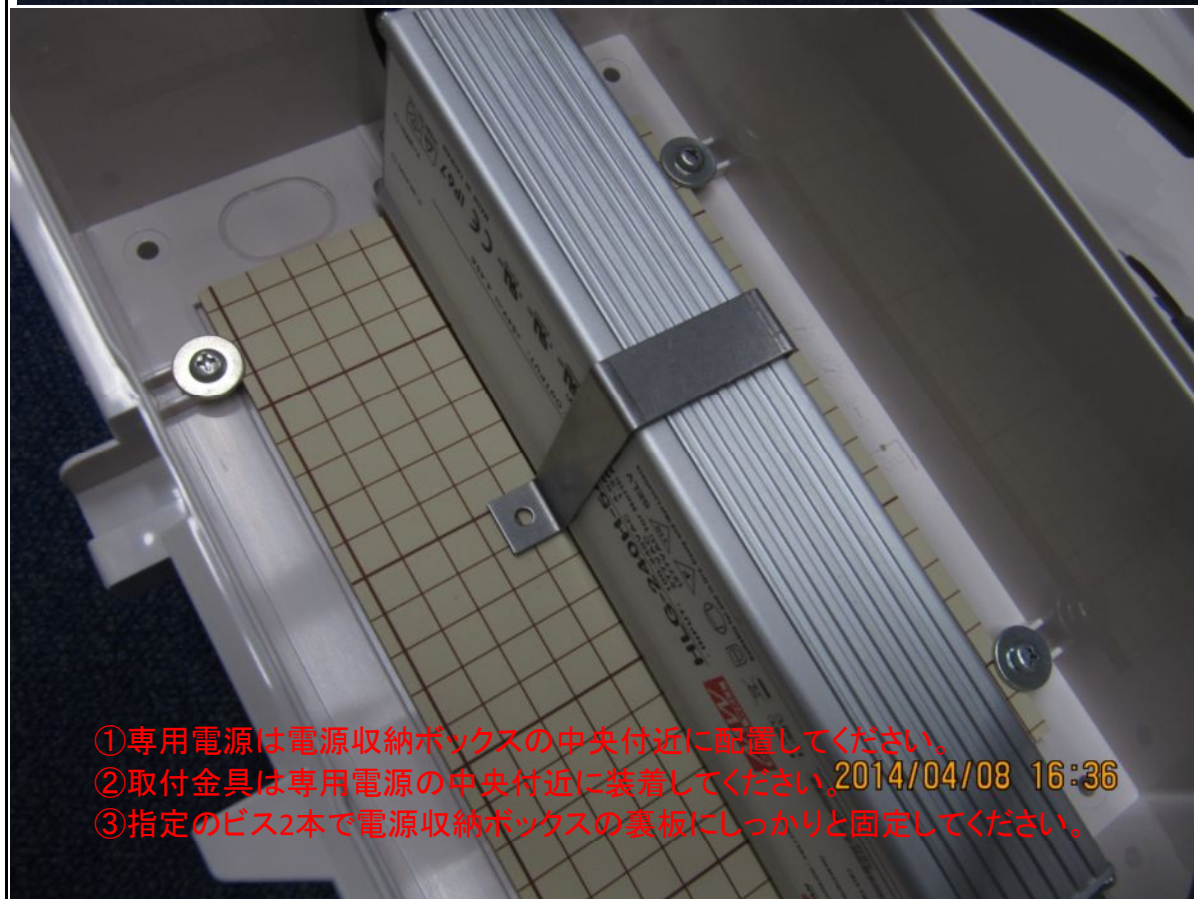


施設屋外LED照明MARK_E専用電源/取付案内図

電源収納ボックス	専用電源	取付金具	ビス
日東工業社製プラボックス OP14-23A	<ul style="list-style-type: none"> ・HLG-240H-48 ・HLG-120H-48 ・HLG-120H-54 	K-7039 (付属金具)	M3×8 木ネジ:2本 ※ビスはご用意 下さい。

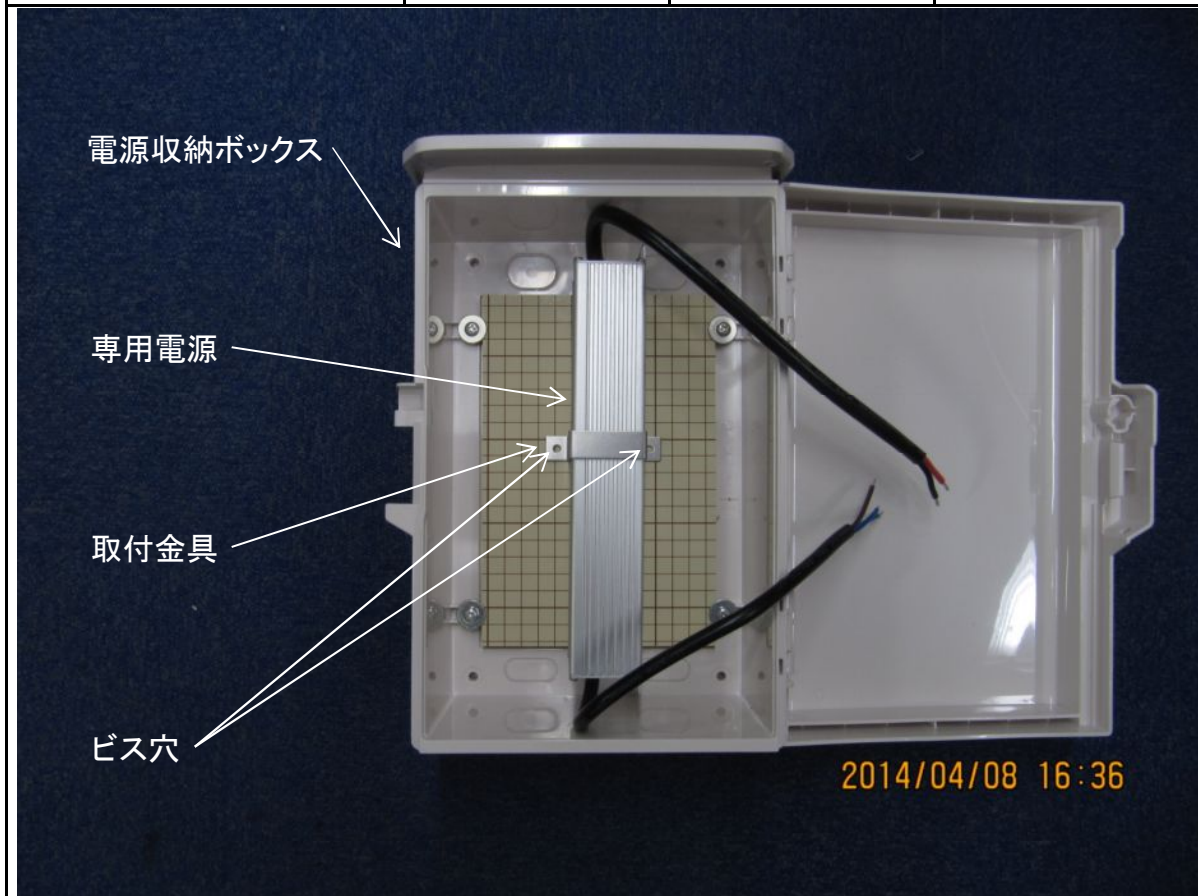

- ①専用電源は電源収納ボックスの中央付近に配置してください。
- ②取付金具は専用電源の中央付近に装着してください。2014/04/08 16:36
- ③指定のビス2本で電源収納ボックスの裏板にしっかりと固定してください。

施設屋外LED照明MARK_E専用電源/取付案内図

電源収納ボックス	専用電源	取付金具	ビス
日東工業社製プラボックス OP12-1525A	・HLG-60H-54	K-6237 (付属金具)	M3×8 木ネジ:2本 ※ビスはご用意 下さい。

